

כ"ג אב תשע"ד
2014 אוגוינט 19
2014-0001-2142

**לכבוד
מר שלומי דרבי
תchanת רחיצת רכב - ניקנין
קנין איילון
באמצעות דוא"ל**

שלום רב

הנדון: בקרת שפכי תעשייה - רחיצת מכונות ניקיון

אבא הילל 293, קניון איילון, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 04.08.14 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכויות השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
הנדס שלומי עמרן - נציג אקוון
מר שלומי דרורי - מנהל העסק הנכון

להלן הממצאים:

.1 פיננסים

בתאריך 24.04.13 פנו 2.84 טון מתכוולת מתקן הטיפול לאתר 'ליפודן'.

2. דיאג'ום שפכתיים:

בשעה 10:51 נלקחה דגימה משפכי העסוק מתא העופפים ממנו זורמים השפכים אל מערכת הביוו.

הגבת השפכים לניר אינדיקטור הייתה: 7=ח.כ.

3. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימות השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 31192:

שפכים אסוריים [ערר, מג"ל]	שפכים חריגים [ערר, מג"ל]	توزאה [מג"ל]	פרמטר נבדק
20	-	ND	שמן מינרלי - Mineral Oil
40	-	4.15	דטרוגנטים אণוניים

ND=Not Detected

מִכְבָּרֶךְ אַתָּה שְׁמֵךְ גָּדוֹלָה

www.iordan.org | 62038 X'D 218 010 21 11X ecodan@iordan.org | 1781 33-7914506 009 03-7914506 009 06

shlomi@igudan.org.il


Page 2 of 2

מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014, שפכי העסק עומדים בטיב הנדרש.

המלצות:

1. יש לפנות את תכולת מתיקן הטיפול בשפכים בתדיות המתאימה כך שאיכות השפכים המזורמים אל מערכת הביוב תעמוד בטיב הנדרש בכללים. אין להזמין את תכולת המתיקן למערכת הביוב. התכוונה תפונה לאתר מאושר בלבד. את אישורי הפינוי והקליטה באתר המאושר יש לשמרם לביקורת משרד התחנה.
2. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המזורמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
3. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזורמים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.
4. לידעתכם, اي קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.

בכבוד רב,



דניאל סולומון

מנהל איכות הסביבה

העתיקין:

- מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר איל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל

קידון אקס'ן, נסלה 96, תל אביב.

טלפון 03-7914500 | פקס 03-7914596 | אימייל: ecodan@igudan.org.il | כתובת: רח' נסלה 96, תל אביב | מס' א"י 62038

shlomi@igudan.org.il

נותקbel
מחלקת ביוב
תאגיד מז' למת-גון
תאריך
נס"י מפתג
נטרען בו / לא



Page 1 of 2

י"א אדר ב תשע"ד

13 מרץ

2014-0001-0682

לכבוד

מר שלומי דרעי

תחנת רחיצת רכב - ניקנין'

קניון איילון

באמצעות דוא"ל

שלום רב,

הנדון: בקרת שפכי תעשייה - רחיצת מכוניות ניקנין'

אבא הילל 293, קניון איילון, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 05.03.14 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקו"ן
- מר שלומי דרעי - מנהל העסק הנדון

להלן הממצאים:

1. פינויים:

בתאריך 24.04.13 פונו 2.84 טון מתכולת מתקן הטיפול לאתר 'לייפודן'.

2. דיגום שפכים:

בשעה 11:40 נלקחה דגימה משפכי העסק מתוך העודפים ממנו זורמים השפכים אל מערכת הביוב.

הגבת השפכים לניר אינדיקטור הייתה: 7=H.c.

3. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 29792:

פרמטר נבדק	תוצאה [מג"ל]	חריגים [ערר, מג"ל]	שפכים [ערר, מג"ל]	שפכים אסוריים [ערר, מג"ל]
שמן מינרלי - Oil Mineral	13	-		20
דטרוגנטים אנרגניים	8.00	-		40

ND=Not Detected


מקים אוד, נסם על סחורה זו

טלפון: 03-7714560 | דוא"ל: igudan@igudan.org.eco | אתר האינטרנט: www.igudan.org.il

Page 2 of 2

- מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביבוב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביבוב), התשע"א - 2011, שפכי העסק עומדים בטיב הנדרש. **המלצות:**
1. יש לפנות את תכולת מתן הטיפול בשפכים בתדרות המתאימה כך שאיכות השפכים המזורמים אל מערכת הביבוב תעמוד בטיב הנדרש בכללים. אין להזרים את תכולת המתן למערכת הביבוב. התוכלה תפונה לאטר מאושר בלבד. את אישורי הפינוי והקליטה באתר המאושר יש לשמר לביקורת במשרדי התחנה.
 2. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המזורמים מעסקכם אל מערכת הביבוב.
 3. על בעל העסק להביא לכך שככל שהשפכים המזורמים אל מערכת הביבוב העירונית לאחר טיפול יוננו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביבוב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביבוב), התשע"א - 2011.
 4. לדייעתכם, אי קיום האמור לעיל, עשוי לגרום ולהביא לחיבורים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.

בכבוד רב,



הנ"ל שלום סולומון


מנהל איכות הסביבה

העתיקים:

- מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר איל בן דוד - מנהל מחלקה ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל

שלהי אוד, פלטם סל פולחומי

טלפון: 03-7414500 | פקס: 03-7414500 | דוא"ל: shlomi@igudan.org.il | כתובת: מ.א. 2036 | www.igudan.org.il

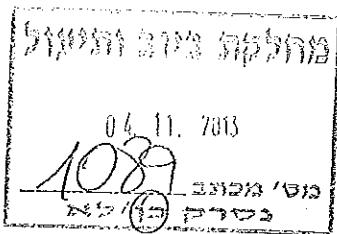

Page 1 of 2

ל' חשוון תשע"ד
03 נובמבר 2013
2013-0001-3074

לכבוד
מר שלומי דרعي
תחנת רחיצת רכב - 'ניקנין'
קנין אילון
באמצעות דוא"ל

שלום רב,

הנדון: בקרת שפכי תעשייה - רחיצת מכוניות ניקנין

אבא הילל 293, קנין אילון, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 28.10.13 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקוון
- מר שלומי דרעי - בעל העסק הנדון

להלן הממצאים:

1. פינויים:

בתאריך 24.04.13 פנו 2.84 טון מתכולת מתקן הטיפול לאתר 'לייפודן'.

2. דיגום שפכים:

בשעה 11:24 נלקחה דגימה משפכי העסק מתוך העודפים מהם זורמים השפכים אל מערכת הביוב.

הגבת השפכים לניר אינדיקטור הייתה: 7=H.d.

3. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודת מעבדה מ號 28294:

פרמטר נבדק	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגים [ערר, מג"ל]	שפכים אסורים [ערר, מג"ל]
שמן מינרלי - Mineral Oil	ND	-	20
דטרוגנטים אণיאונים	4.00	-	40

ND=Not Detected

תודה לך על הזמן שזמנת לי לפגוש אותך

בבקשה מודה לך על הזמן שזמנת לי לפגוש אותך (בבקשה מודה לך על הזמן שזמנת לי לפגוש אותך)

shlomi@niknin.org.il



מתואכות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביו"ב (שפכי מפעלים המזרימים למערכת הביוב), התשע"א - 2011, שפכי העסק עומדים בטיב הנדרש.

הממצאות:

- יש לפנות את תכונות מתן הטיפול בשפכים בתדריות המתאימה כך שאיכות השפכים המזורמים אל מערכת הביוו תעמוד בטיב הנדרש בכללים. אין להזרים את תכונות המתן למערכת הביוו. התכוונה תפונה לאטר מאושר בלבד. את אישורי הפינוי והקליטה באטר המאושר יש לשמר לביקורת במשרדי התנהנה.
 - יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המזורמים מעסקכם אל מערכת הביוו.
 - על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזורמים אל מערכת הביוו הירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביוו), התשע"א – 2011.
 - ליודיעתכם, اي קיום האמור לעיל, עשוי לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.

בכבוד רב,

תכלת סולו


מגנול-אייסות הסביבה

העתקיים:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
 - מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל

Monte S. Giorgio

For more information, contact the U.S. Environmental Protection Agency's Office of Water at (202) 260-9166.

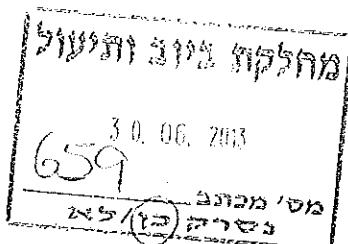

Page 1 of 2

כ"ב תמוז תשע"ג

2013 ג'י 30

2013-0001-1849

לכבוד

מכתבו של דרוי

מחנות רוחניים – ניקנין'

הנץ אלין

באמצעות פקי

שלום לך

הו- חנוך - גדרם מוכנות ניקיון

ת שפכ תעשייה - זוז-זען מנגנון
ט-403 גנש אשלון רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 13.06.17. נערך סיוור בעסק הנדלן: לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הבויוב. הסיוור נערך בנסיבות:

- בר בדיקת איכונות וחשופות הונאה נזקן
מר רוחמים לו! - נציג תאגיד מי רמת גן
מהנדס שלומי עמרן - נציג אקוון
אר נויפל דרשי - בעלי העסק הנדסי

להלן הממצאים:

1. **פינאים:** עד לרוגע כתיבת דוח זה, לא נשלחו אישורי פינוי של תא העופדים ממנה מוחזרים מים אל מערכת הביבוב.
 2. **דייגום שפכים:** בשעה 20:11 נלקחה דגימה משפכי העסק מתא העופדים מהם זורמים השפכים אל מערכת הביבוב. הגבת השפכים לניר אינדיקטור הייתה: 7=Hd.
 3. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן פזאות בדיקת דגימות השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 46604:2

תוצאות בדיקת דגימות השפכים עפ"י גדרות גענון כמפורט לעיל		פרמטר נבדק		שמן מינרלי - Mineral Oil	
שפכים אסורים [ערר, מג"ל]	שפכים [מג"ל]	תוצאה [מג"ל]	חריגים [ערר]	שפכים [מג"ל]	תוצאה [מג"ל]
20	-	ND			

40	-	ND	דטרוגנטים אणויונים
----	---	----	--------------------

ND=Not Detected

מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביוב), התשע"א - 2011, שפכי העסק עומדים בטיב הנדרש.

המלצות:

- יש לשמור אישורי פינוי של תכולת מערכת המיחזור לאתר מאושר במשרד התחנה. יש לשלוח אישור פינוי אחרון לאתר מאושר לאלאר.
- יש לפנות את תכולת מתיקן הטיפול בשפכים בתדרות המתאימה כך שאיכות השפכים המזורמים אל מערכת הביוב תעמוד בטיב הנדרש בכללים. אין להזרים את תכולת המתיקן למערכת הביוב. התכוונה תפונה לאתר מאושר בלבד. את אישורי הפינוי והקליטה באתר המאושר יש לשמור לביקורת במשרד התחנה.
- יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזחמים אסורים/חריגים בשפכים המזורמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
- על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזורמים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביוב), התשע"א – 2011.
- ליודיעתכם, اي קיום האמור לעיל, עשוי לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.

בכבוד רב,

דניאל סולומון

מנהל-aicot-hesbeiba

העתיקים:

- מר איל בן דוד – מנהל מחלקה ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עמיר אשד – סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל